


# CA2K Series

φ40, φ50, φ63


交換要領は  
P.381

## 構造図

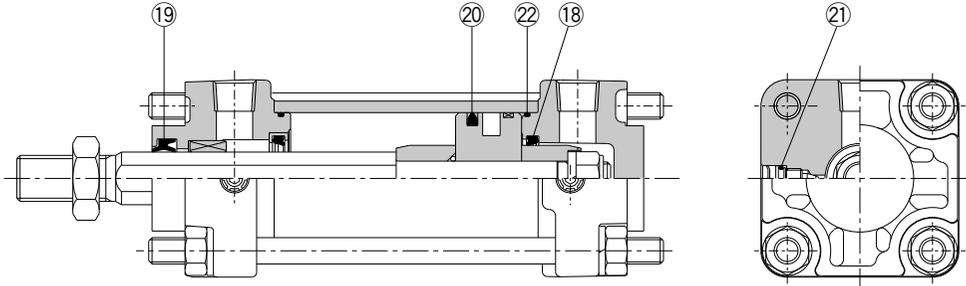

※番号はホームページWEBカタログ CA2Kシリーズの構造図と同じになっています。

## ジャバラ付

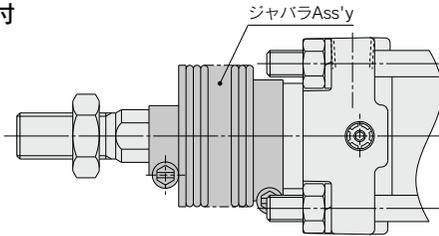

※ジャバラAss'yでの交換が可能です。  
交換部品品番の詳細につきましてはP.248をご参照ください。

## パッキンセットリスト

番号	名称	材質	備考
18	クッションパッキン	ウレタン	21は交換不可部品ですので、パッキンセットには含まれません。
19	ロッドパッキン	NBR	
20	ピストンパッキン	NBR	
21	クッションバルブパッキン	NBR	
22	シリンダチューブガスケット	NBR	

## 交換部品/パッキンセット

チューブ内径(mm)	手配番号	内容
40	CA2K40-PS	左記番号18, 19, 20, 22のセット
50	CA2K50-PS	
63	CA2K63-PS	

※パッキンセットは、18、19、20、22が1セットとなっておりますので各チューブ内径の手配番号にて手配してください。  
※トラニオン形は分解しないでください。  
※パッキンセットにはグリースパック(φ40、φ50は10g、φ63以上は20g)が付属されます。  
グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。  
グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)

## 分解/交換

- ①ロッドパッキンを交換する場合には、当社にご確認ください。  
ロッドパッキンを交換する場合には、二面幅部分が回り止めガイドの二面幅部分と一致するように組付けてください。  
ロッドパッキンは組み込まれた位置により、エア漏れが発生する可能性がありますので交換する場合には、当社にご確認ください。
- ②回り止めガイドを交換しないでください。  
回り止めガイドは圧入されていますので、交換する場合はカバーAss'yで交換してください。

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ  
エアチャック

モジュリアクチュエータ  
圧力制御機器

圧縮空気浄化機器

工業用フィルタ

交換要領

アクチュエータ

ロータリアクチュエータ  
エアチャック

モジュリアクチュエータ  
圧力制御機器

圧縮空気浄化機器  
工業用フィルタ